


#

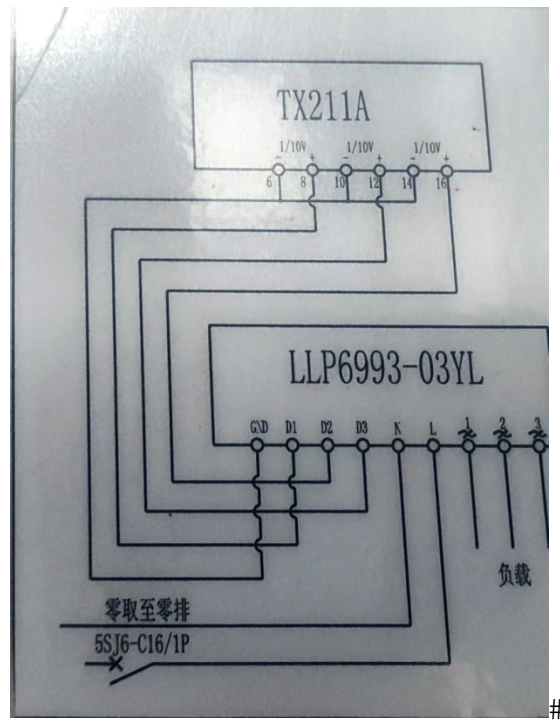

#

#

7号楼动物生产室灯控系统统计表

楼层		工作照明控制模块	工作照明开关数量	紫外灯控模块	紫外灯开关数量	动物照明控制模块	动物照明开关数量
二层	东侧	一拖三	6	一拖四	4	一拖三	3
	西侧	一拖三	6	一拖四	4	一拖三	3
三层	东侧	一拖三	6	一拖四	4	一拖三	3
	西侧	一拖三	6	一拖四	4	一拖三	3
五层	东侧	一拖7	7	一拖四	4	一拖七	7
	西侧	一拖三	6	一拖四	4	一拖三	3
六层	东侧	一拖三	3	一拖四	4	一拖三	3
	西侧	一拖三	3	一拖四	4	一拖三	3
小计			43		32		28

工作照明与动物照明需要早7点开启，晚19点关闭，在关闭时，注：需要各房间的控制开关能手动开启工作照明与动物照明。动物照明能调节照度，

紫外灯需设定晚上18点开启，21点关闭，注：需要控制开关能手动开启关闭。

所有灯具模块需具备手/自动控制。

#